

KÖSTER KB - Flex 200

TOOTE NR: J 250

Püsivalt elastne, niiskus- ja veekindel tihendusmastiks hüdroisoleerimiseks survevee korral

OMADUSED:

- Püsivalt elastne tihendusmastiks toruläbiviikude, tühimike jms hüdroisoleerimiseks niiskuse ja survevee korral.
- Ei kuiva liigselt ja on kestvalt vormitav.
- Nakkub väga hästi kuivade ja niiskete aluspindadega.

KASUTUSALAD:

Pinnasega kokkupuutuvate tarindite toru- ja kaabliläbiviikude hüdroisoleerimiseks. Kasutatakse ka lekkekohtade tihendamiseks sissevoolava survevee korral.

KULUNORM:

u 1,6 kg / l tühimiku kohta

HOIUSTAMINE:

Materjal säilib originaalpakendis, +20 °C temperatuuri juures u 2 aastat.

PAKEND:

850 g ja 500 g kunstmaterjalist tuub
20 tk karbis

TEHNILISED ANDMED:


Baas:	polüolefiin
Värv:	hall
Tihedus:	1,60 g/cm ³
Kuumakindlus:	+50 °C
Konsistents:	pastalaadne, tiksotroopne
Paigaldustemp.:	+5 °C kuni +35 °C
Aluspinnatemp.:	+5 °C kuni +30 °C

ALUSPIND:

Kuiv, niiske või märg. Aluspinnal ei tohi olla rasva, tõrva, õli ega lahtisi osakesi. Sobivad aluspinnad on betoon, telliskivimüüritis, mört, krohv jm mineraalsed ehitusmaterjalid, sellele lisaks keraamilised plaadid, PVC, polüetüleen ja polüpropüleen.

PAIGALDAMINE:

Et saavutada paigalduseks vajalikku konsistentsi, tuleb materjali KÖSTER KB-Flex 200 enne paigaldamist hoida soojas vees, nii et mastiksi temperatuur oleks u +30 °C.

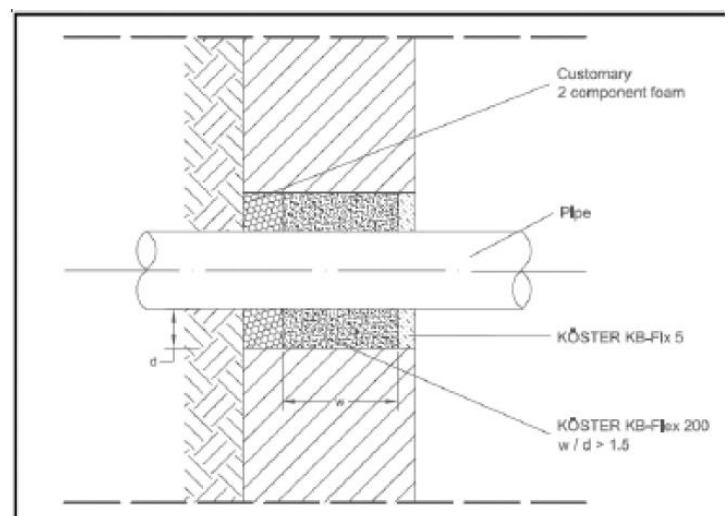

Läbiviik tuleb seestpoolt puhastada sobiva harjaga tolmust, liivast jm lahtistest osakestest. Materjalist KÖSTER KB-Flex 200 tehtud hüdroisoleatsioon peab olema nii dimensioneeritud, et laiuse ja diameetri suhe ei jääks alla 1,5: 1. Hüdroisoleatsiooni maksimaalne diameeter võib olla 300 mm.

Enne KÖSTER KB-Flex 200 paigaldamist paigaldatakse läbiviiku u 10 cm sügavusele tavalist kahekomponentset polüuretaanvahtu kasutades kaitseplokki. Seejärel pannakse padrun materjaliga KB-Flex 200 püstolisse ja pressitakse suunaga tagant ettepoole reguleeritava düüsi abil läbiviiku, nii et kihipaksus oleks vähemalt 8 cm. Kaabliläbiviikude puhul peab pärast materjali läbiviiku pressimist kaablit raputama ja pressima mastiksist KÖSTER KB-Flex 200 võimalikesse tühimikesse. Järgida tuleb, et kaabel ei jääks pärast tihendamist pingele alla.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.



Lõpetuseks tuleb tihendusmassi metallist pahtlilabida abil korralikult tihendada ja seejärel siluda. Mastiks peab jääma seinakonstruktsiooni sisse ja välimisest servast u 1 cm kaugusele. Sellele lisaks suletakse ettevaatusabinõuna läbiviigu ava materjaliga KÖSTER KB-Fix 5. Uue kaabli paigaldamise korral eemaldatakse esmalt materjalist KÖSTER KB-Fix 5 tehtud punn. Peale seda vajutatakse uus kaabel läbi olemasoleva hüdroisolatsioonimastiksi. Lõpetuseks tihendatakse läbiviiki uuesti materjaliga KB-Flex 200.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE:

Määratud tööriistad tuleb koheselt pärast kasutamist puhastada materjaliga KÖSTER Bitumenreiniger.

OHUTUSNÕUDED:

Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille.

Sellel tehniliste andmete lehel sisalduv info põhineb meie uuringute tulemustel ja meie praktilistel kogemustel antud valdkonnas. Kõik katseandmed on keskmised väärtused, mis on saadud määratletud tingimustel. Meie toodete nõuetekohane ning seega efektiivne ja edukas paigaldamine ei ole meie kontrolli all. Paigaldaja vastutab objekti spetsiifiliste tingimustega arvestades nõuetekohase paigaldamise ja ehitusprotsessi lõpptulemuste eest. See võib eeldada selles dokumendis standardsete juhtumite tarvis antud soovitude kohandamist. Selles tehnilises suunises sisalduvaid spetsifikatsioone ületavad meie töötajate või esindajate esitatud spetsifikatsioonid eeldavad kirjalikult üle kinnitamist. Kinni tuleb pidada katsetamise ja paigaldamise suhtes kehtivatest standarditest, tehnilistest suunistest ning üldtunnustatud tehnoloogilistest nõuetest. Me saame seetõttu garanteerida ja garanteerime üksnes oma toodete kvaliteedi meie täpsustatud tingimustel, mitte nende efektiivset ja edukat paigaldamist. See suunis on tehniliselt revideeritud ning kõik selle varasemad versioonid on kehtetud.